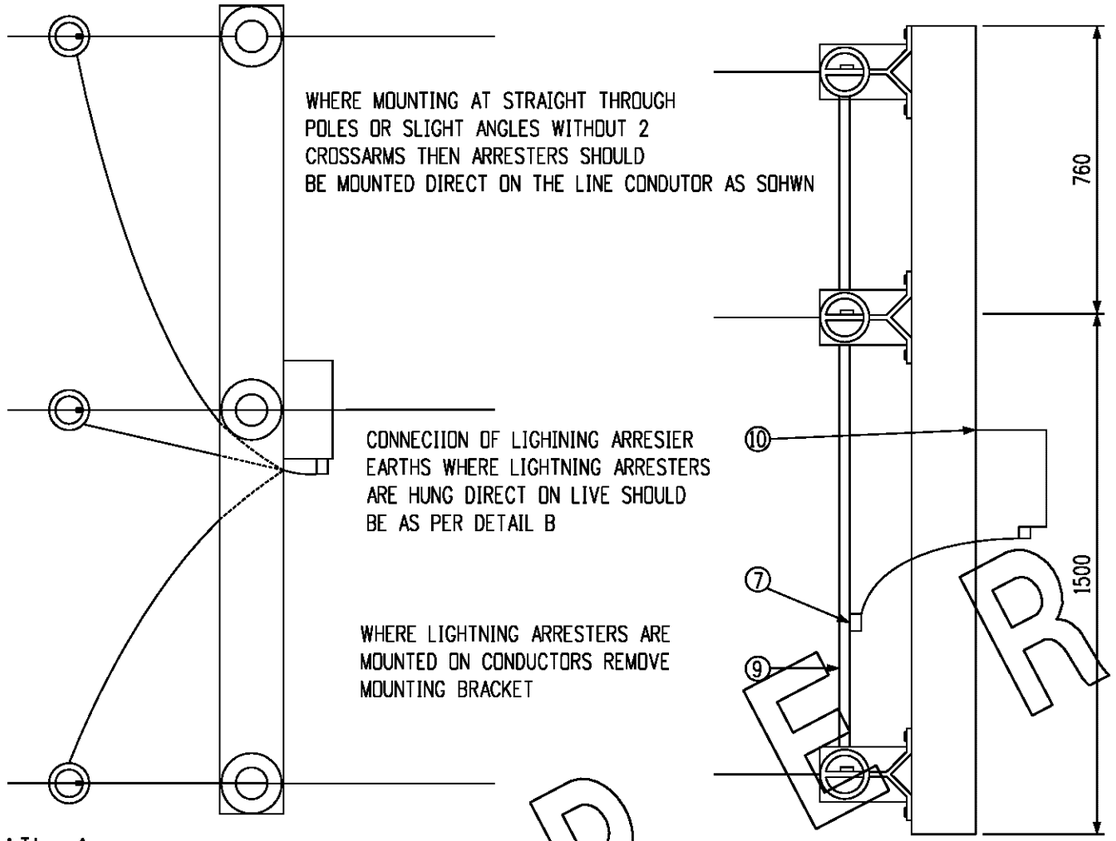

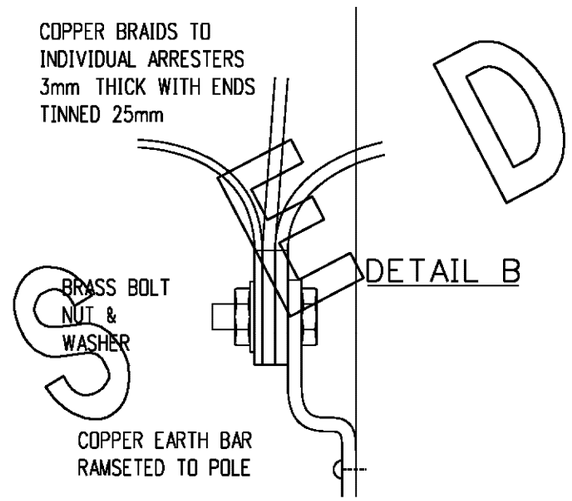

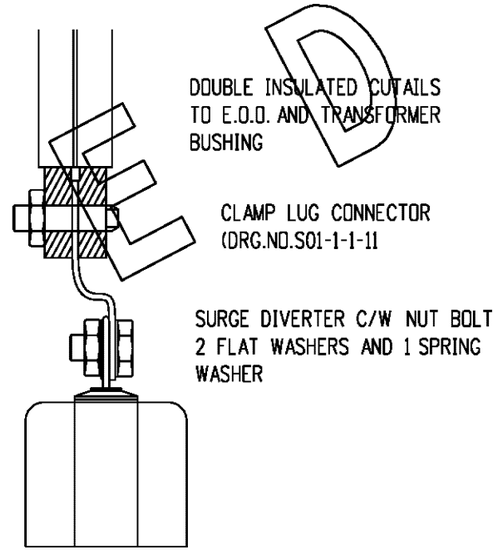

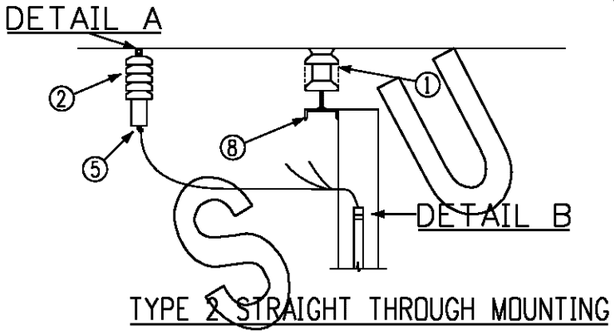

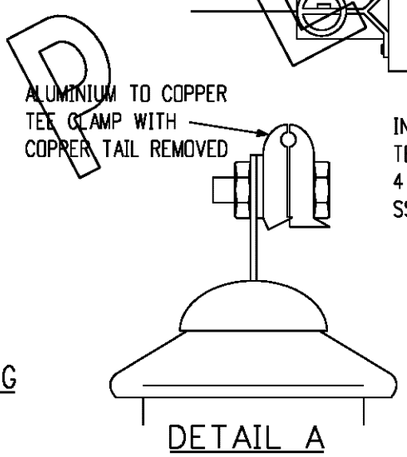

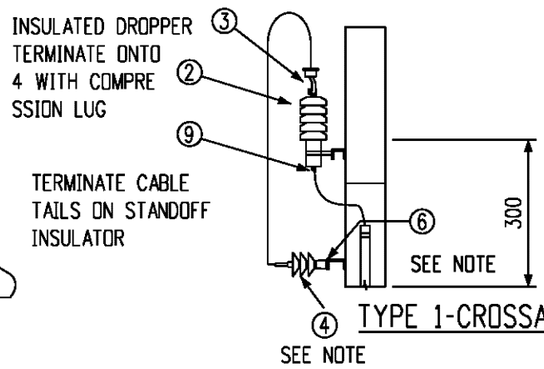

NOTE:
ITEMS 4&6 REQD ONLY FOR CABLE TERMINATION PURPOSES

TYPE 3 QANTITY	TYPE 2 QANTITY	TYPE 1 QANTITY	ITEM	DESCRIPTION	
1			11	H.V.CROSSARM 'RURAL'	
		1	10	H.V.ARRESTER CROSSARM	
		1	9	BUSBAR-LIGHTINING ARRESTER	
1	1	1	8	H.V. CROSSARM	
		1	7	QUICK LUG	
		1	6	H.V. STANDOFF INSULATOR X ARM	
3	3		5	DISCONNECTING DEVICE	
		3	4	11kV STANDOFF INSULATOR	
3		3	3	CONNECITION TYPE TLA	
3	3	3	2	H.V. ARRESTER	
4	3			H.V. INSULATOR .ASSEMBLY TYPE HP11	

NO	DESCRIPTION	DRN	DATE	CKD	APPD
7	SUPERSEDED	A.T.	DEC'12	B.C.	B.C.
6	REDRAWN IN CAD	C.C.	SEP'10	A.T.	S.C.

AMENDMENTS

PowerWater
NORTHERN TERRITORY

DES	A.TALYOR
DRN	C.COPPINS
CKD	A.TALYOR
APPD	A.TALYOR
SCALE	N.T.S
ISSUED	SEP'10
ALL DIM. IN	mm

POWER STANDARD DRAWING

POLE TOP UNITS SURGE DIVERTER CONNECTIONS

A3

DRAWING NUMBER S01-02-02-16

AMDT 7

DRAFTING STANDARD TO A.S.1100

CAD PRODUCT - DO NOT AMEND MANUALLY